Comune di Cascina
Provincia di Pisa

Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale

per adeguamento e ridistribuzione dell'attuale dimensionamento di previsione



Alessio Antonelli — *Sindaco*

Giorgio Catelani, Silvia Innocenti
Fernardo Piero Rosario Mellea
Luca Barsotti, Alessandro Ribechini
Giovanni Greco, Paola Baglini — *Assessori*

Gruppo di lavoro
Pianificazione del Territorio e lavori pubblici

Elena Pugi — *Responsabile del Procedimento*

Chiara Papucci — *Garante della Comunicazione*
Sabina Testi — *Progettista Coordinatore*
Davide Tonelli — *Progettista Coordinamento Elaborati*
Enrico Bulleri — *Progettista Coordinamento Norme*

Cristina Donati
Maria Rosaria Ferrara
Alice Lenzi, Anna Martini
Maurizio Meini, Ilaria Novi
Rosaria Ruta, Chiara Turini
Massimiliano Vannini — *Gruppo di progettazione*

Olivietta Cocchiarello, Sara Fantozzi
Tiziana Ghelarducci, Florio Panaiotti
Chiara Papucci, Saverio Saviozzi
Caterina Siega — *Supporto Amministrativo*

Hydrogeo
Ingegneria per l'ambiente e ilTerritorio — *aspetti idraulici*

Studio Geologico Alessandro Murratzu — *aspetti geologici*

Tages Soc. Coop. — *aspetti mobilità e traffico*


CARTA IDROGEOLOGICA E DELLE PERMEABILITA' SUPERFICIALI — *Oggetto*


scala 1:10.000

Tav.3

Marzo 2014 — *data*

Quadro d'unione

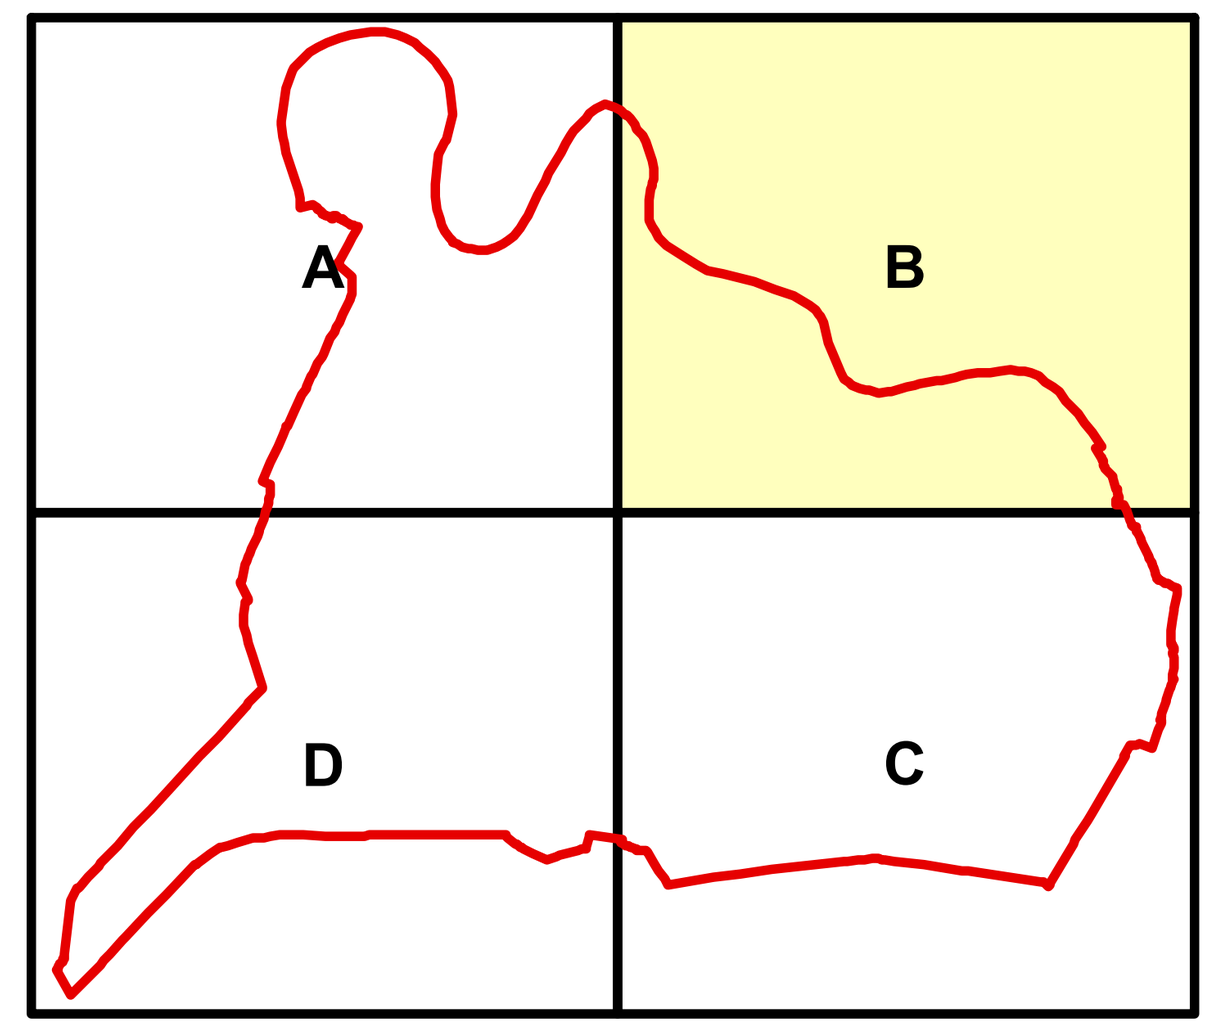

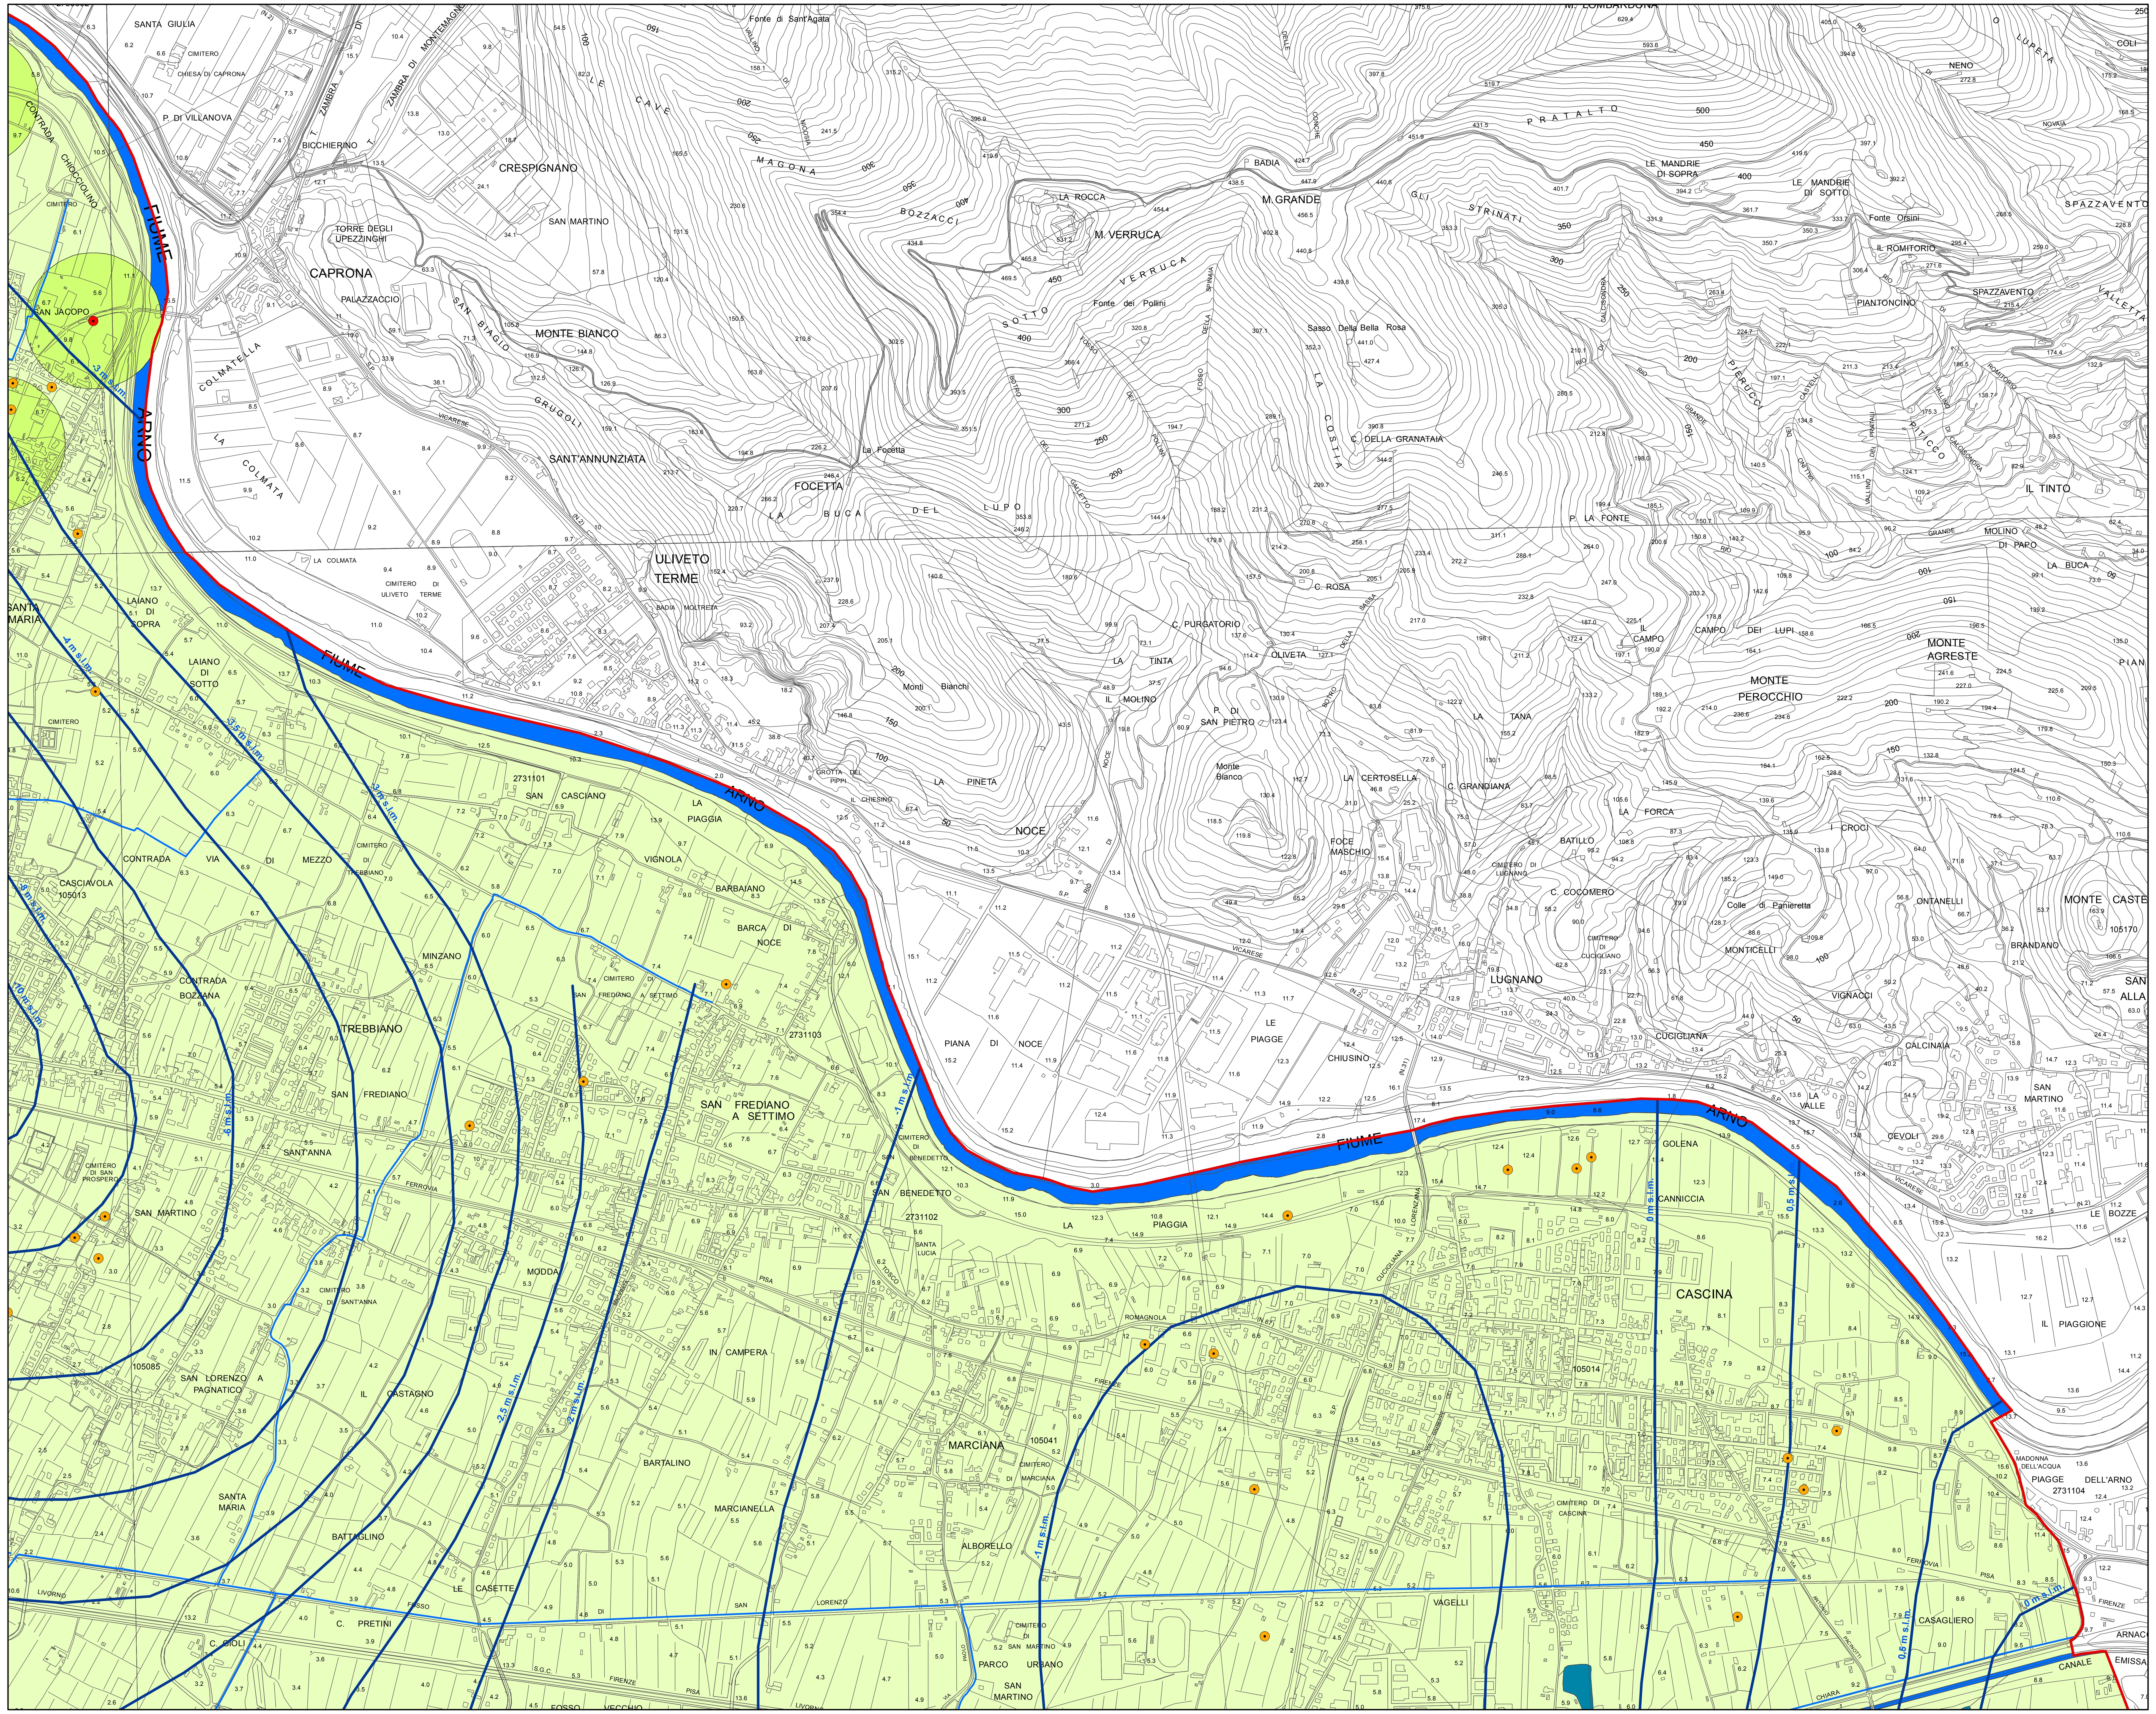

LEGENDA

CLASSI DI PERMEABILITA'

- Permeabilità da bassa a molto bassa
- Permeabilità medio - bassa
- Permeabilità media
- Permeabilità medio - alta
- Permeabilità alta

- -10 m s.l.m. — Linee isopiezometriche (m s.l.m.) - 1° Falda significativa (Agosto 1994)
- Idrografia principale
- Idrografia secondaria
- Zona di rispetto di 200 m (art.94, c.6 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
- Lago antropico
- Lago antropico di cava
- Deposito palustre
- Pozzo potabile ad uso acquedottistico (art.94, c.1 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
- Pozzo (altri usi)
- Idrovora