Comune di Cascina
Provincia di Pisa

Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale

per adeguamento e ridistribuzione dell'attuale dimensionamento di previsione

Alessio Antonelli — *Sindaco*

Giorgio Catelani, Silvia Innocenti, Fernardo Piero Rosario Mellea, Luca Barsotti, Alessandro Ribechini, Giovanni Greco, Paola Baglini — *Assessori*

Gruppo di lavoro
Pianificazione del Territorio e lavori pubblici

Elena Pugi — *Responsabile del Procedimento*

Chiara Papucci, Sabina Testi, Davide Tonelli, Enrico Bulleri — *Garante della Comunicazione, Progettista Coordinatore, Progettista Coordinamento Elaborati, Progettista Coordinamento Norme*

Cristina Donati, Maria Rosaria Ferrara, Alice Lenzi, Anna Martini, Maurizio Meini, Ilaria Novi, Rosaria Ruta, Chiara Turini, Massimiliano Vannini — *Gruppo di progettazione*

Olivietta Cocchiarello, Sara Fantozzi, Tiziana Ghelarducci, Florio Panaiotti, Chiara Papucci, Saverio Saviozzi, Caterina Siega — *Supporto Amministrativo*

Hydrogeo
Ingegneria per l'ambiente e il territorio — *aspetti idraulici*

Studio Geologico Alessandro Murratzu — *aspetti geologici*

Tages Soc. Coop. — *aspetti mobilità e traffico*

CARTA LITOTECNICA
scala 1:10.000

(con integrazioni richieste dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa - comunicazione PEC n.13073/2014 del 26/05/2014)

Dicembre 2014

Oggetto
Tav.6B


(sostituisce integralmente la Tav.6B di Marzo 2014 Stato di adozione)


data

APPROVAZIONE



Quadro d'unione



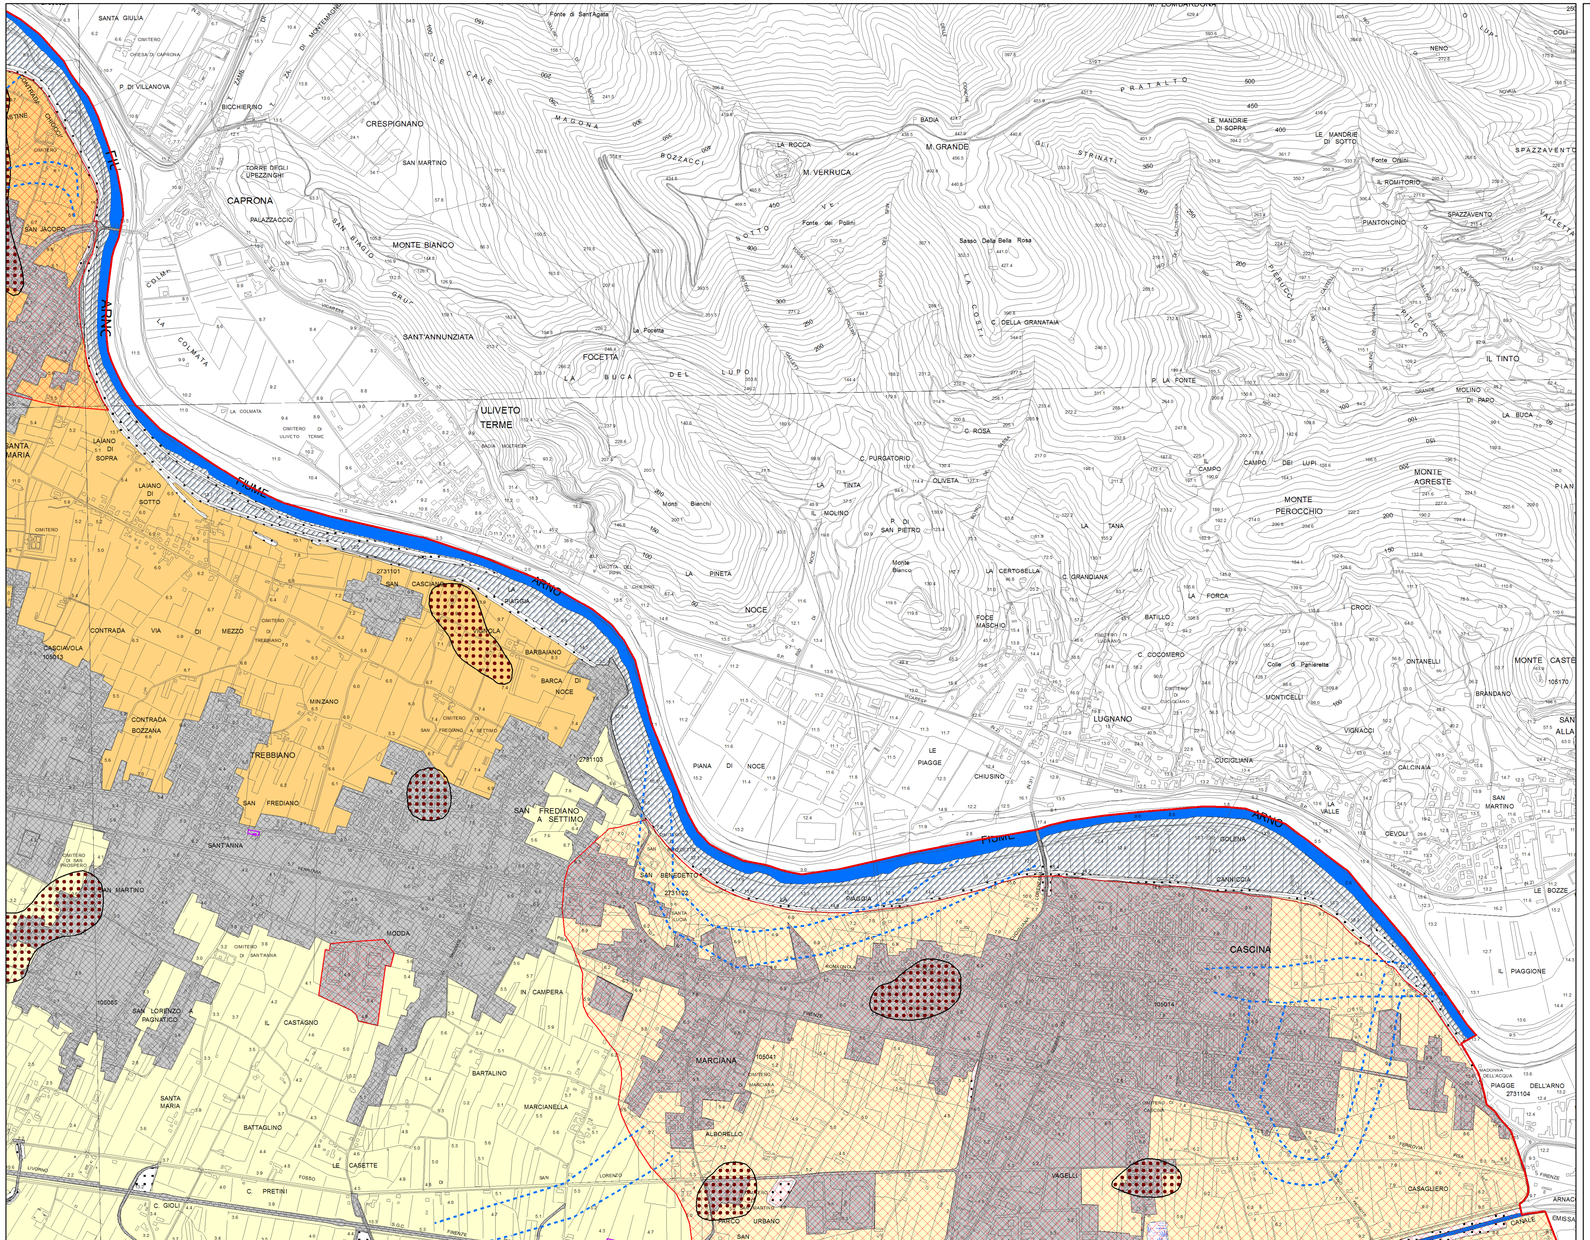

LEGENDA

UNITA' LITOLOGICO-TECNICA "C"
Rocce e rocce deboli costituite da materiale prevalentemente granulare con grado di cementazione medio-basso

- Unità C3.r7 - Depositi pleistocenici: Sabbie e limi di Vicarello
  Granulometria dominante: sabbie medio-fini, sabbie limose lievemente cementate

UNITA' LITOLOGICO-TECNICA "D"
Terreni coesivi con consistenza medio-elevata

- Unità D1.s2 - Depositi pleistocenici: Sabbie e limi di Vicarello
  Granulometria dominante: limi, limi sabbiosi consistenti

UNITA' LITOLOGICO-TECNICA "F"
Terreni coesivi a consistenza bassa, limitata o nulla

- Unità F1.s3/s4.t2 - Depositi alluvionali.
  Granulometria dominante: limi, limi sabbiosi e argille limose, da consistenti a moderatamente consistenti, con presenza di frazione sabbiosa
- Unità F2.s3/s4.t2 - Depositi alluvionali.
  Granulometria dominante: limi argillosi e argille moderatamente consistenti, con presenza di frazione sabbiosa
- Unità F2.s3/s4 - Depositi alluvionali.
  Granulometria dominante: limi argillosi e argille da moderatamente consistenti a poco consistenti
- Unità F2.s5/s6.t4 - Depositi palustri.
  Granulometria dominante: argille e limi argillosi da poco consistenti a privi di consistenza, con presenza di materiale torboso

Terreni di riporto

- Terreni di riporto: rilevati stradali e ferroviari, discariche, zone urbanizzate
- Terreni di riporto: argini, bonifica per colmata
- Cava
- Depositi di golena
- Terreni eterogenei al fondo di laghi artificiali e/o cave
- Terreni eterogenei in siti interessati da procedimenti di bonifica
  Fonte: Comune, Sisbon

- Aree soggette a subsidenza (abbassamento > 3 mm/anno)
  (fonte Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Progetto Persistent Scatterers Interferometry)
- Aree soggette a potenziali fenomeni di liquefazione
- Traccia di paleoalveo