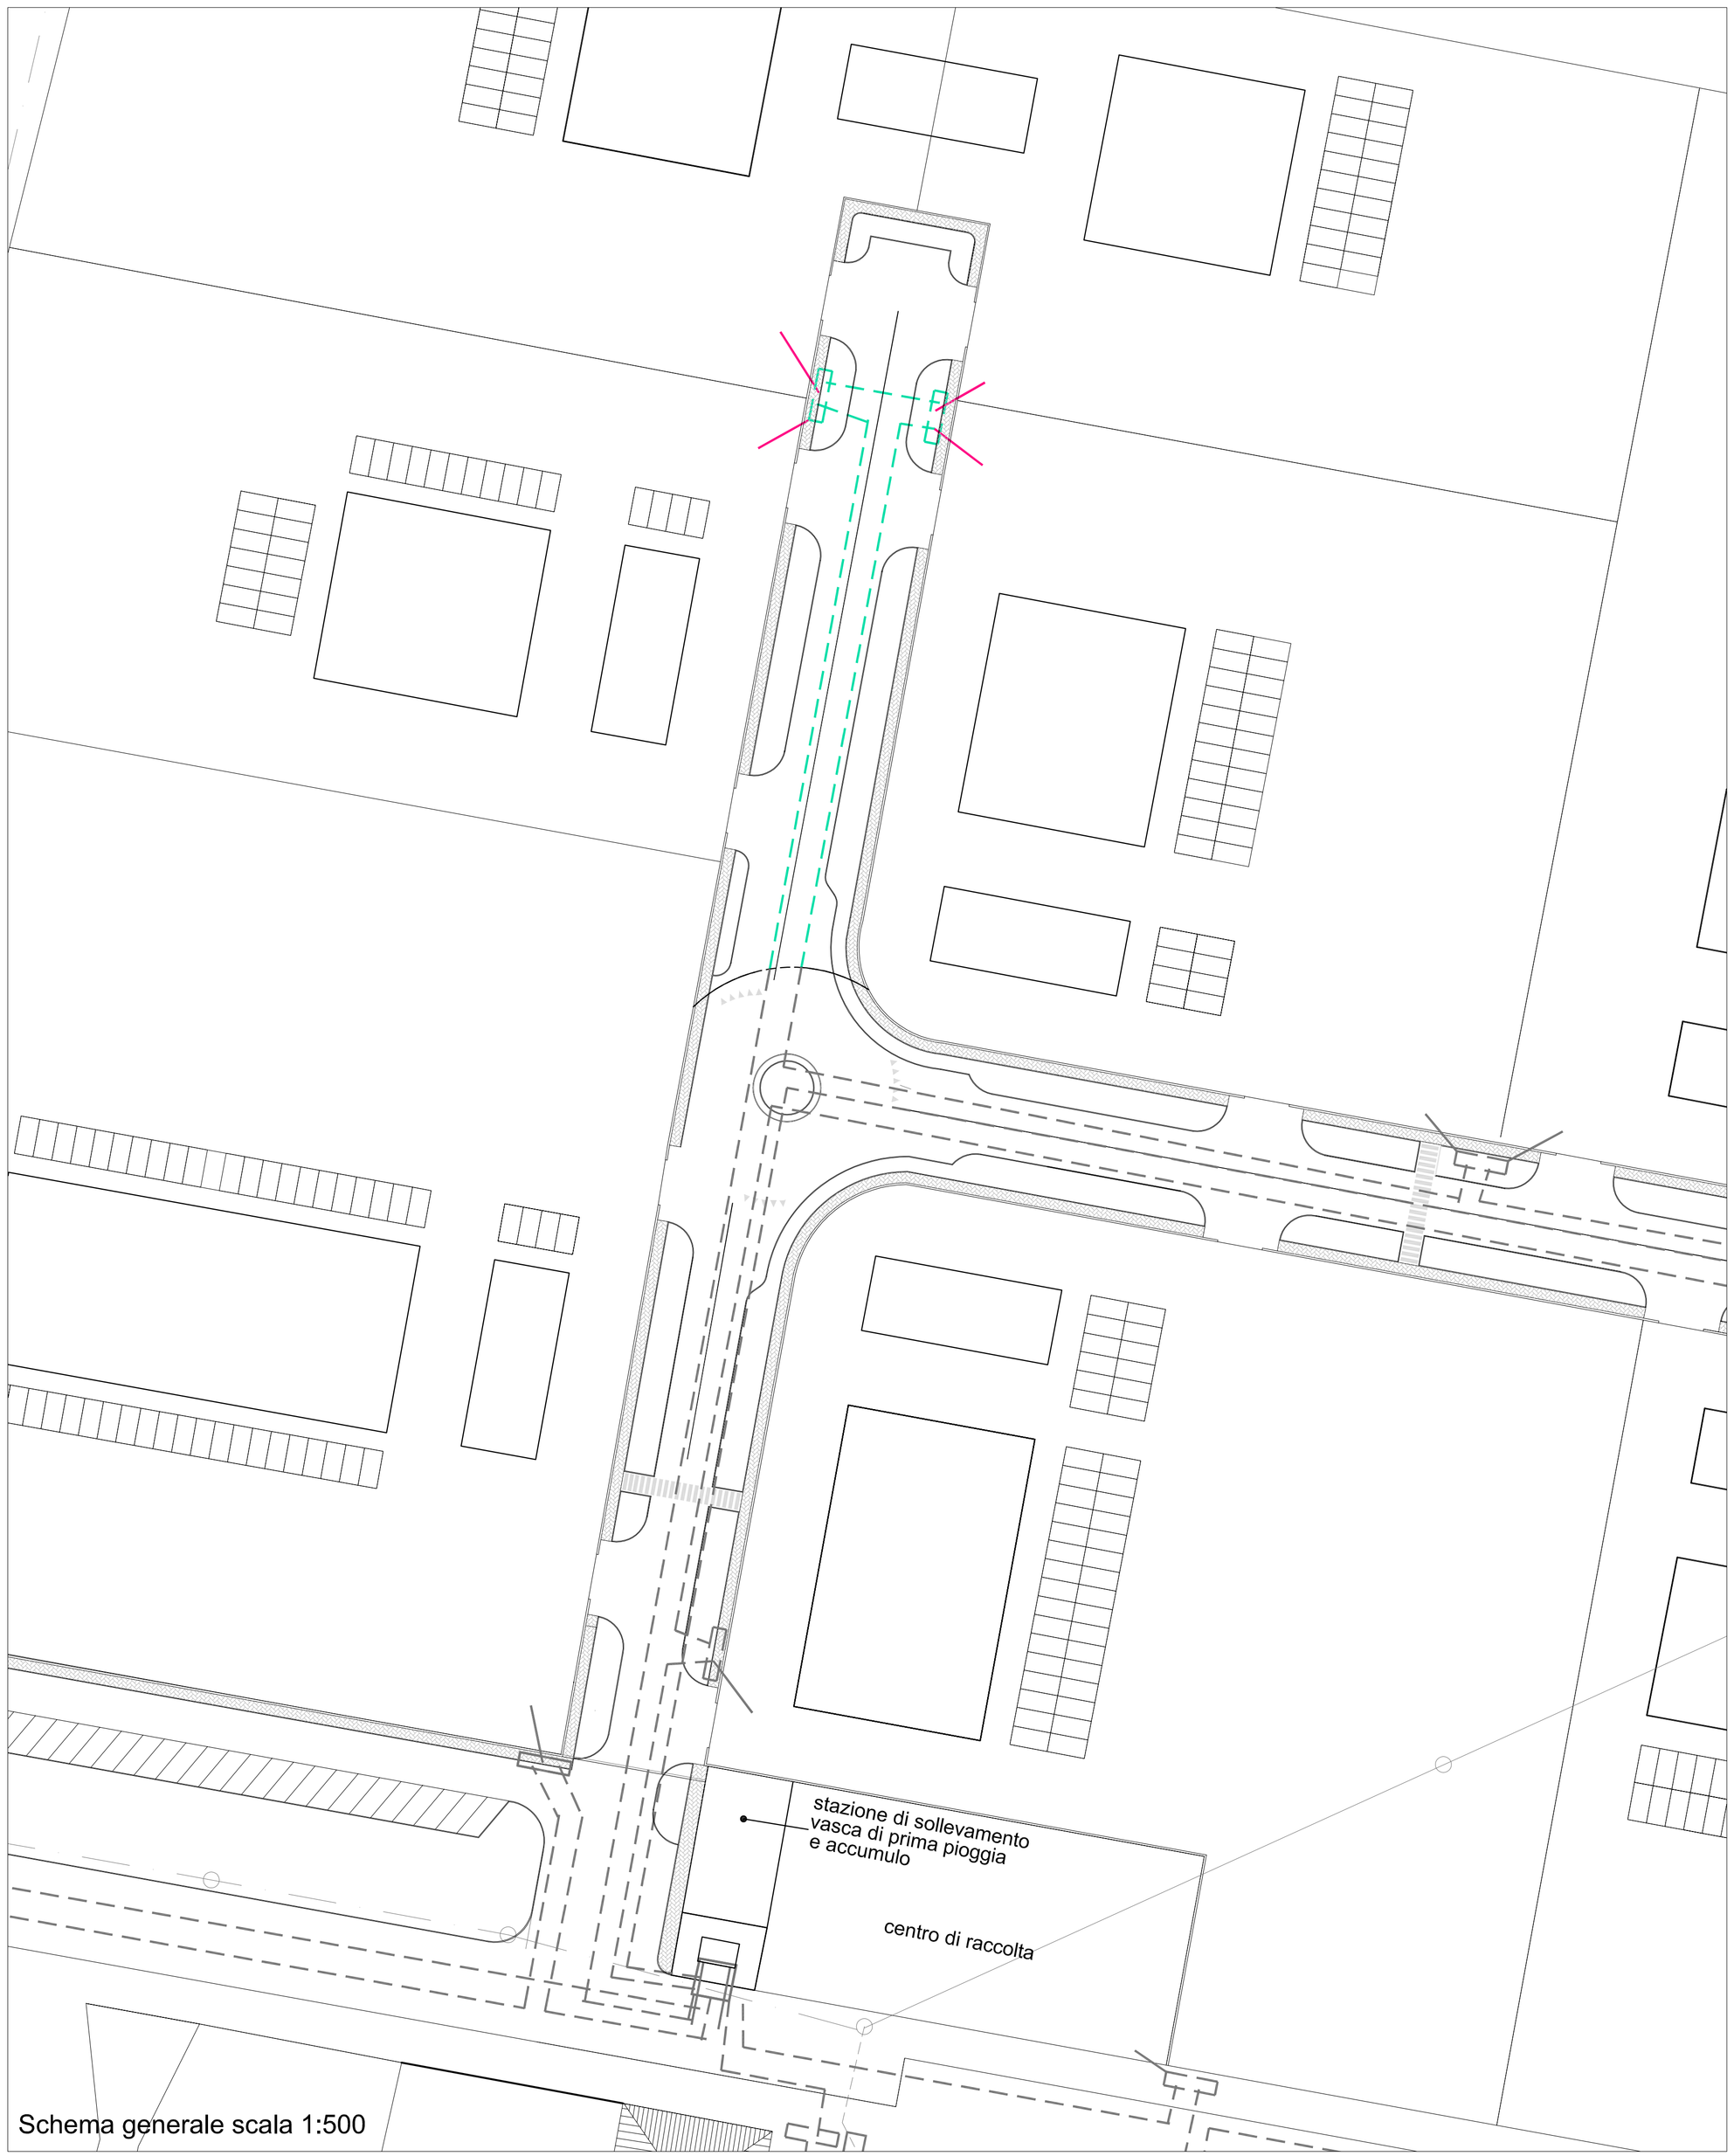

Schema generale scala 1:500

- RETE ELETTRICA ENEL -

- NUOVA CAB.MT/BT TIPO BOX 4x4 in progetto
- Armadio di sezionamento BT in progetto
- Linea BT in cavo interrato in progetto. tuboFLEX Ø 125 mm.
- Linea MT in cavo interrato in progetto tuboFLEX Ø 160 mm.
- allaccio utenze ENEL tuboFLEX Ø 100 -125 mm.
- Pozzetti di ispezione carrabili in c.a.v. 80 x 120 ad interasse 35/40 ml.
- Sostegno linea aerea BT in progetto
- Sostegno linea aerea MT in progetto
- Linea BT in cavo aereo esistente.
- Linea BT in cavo aereo interferente.
- Linea MT in conduttori nudi esistente.
- Linea MT in conduttori nudi interferente.
- CABINA MT/BT tipo MICROBOX da eliminare.
- Predisposizione tuboFLEX Ø 125 mm (BT)
- Ø 160 mm (MT).

Comune di Cascina

Piano Attuativo per la realizzazione di una zona produttiva
Nugolaio Cascina UTOE 40 ambito dei nuovi insediamenti (ni)
VARIANTE

OGGETTO:
Schema linea Enel
area da privata

PROGETTAZIONE:
Arch. Manrico Logli
Via Ludovico Muratori 1 - loc. Madonna dell'Acqua
San Giuliano Terme (PI) tel. 05048382
Geom. Dino Persico
Viale Giovanni Pisano, 5 - Pisa

PROPRIETA':
Consorzio "Il Nugolaio"

Ottobre 2017 | scala 1:500 | tavola A5bis